



CONEXIÓN DE DOS ACOMETIDAS TRIFÁSICAS


EN ARQUETA DE PASO

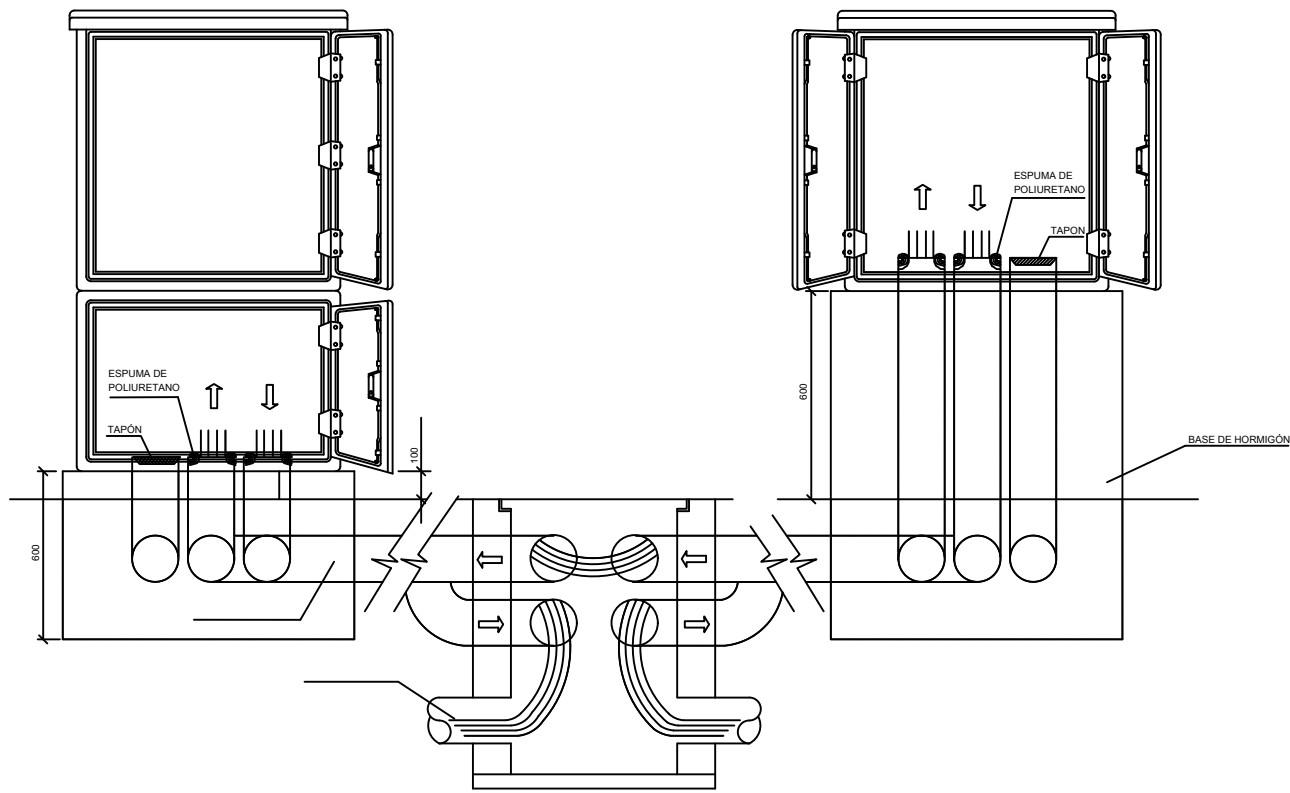

EN ARQUETA DE FIN DE LINEA CON PUESTA A TIERRA

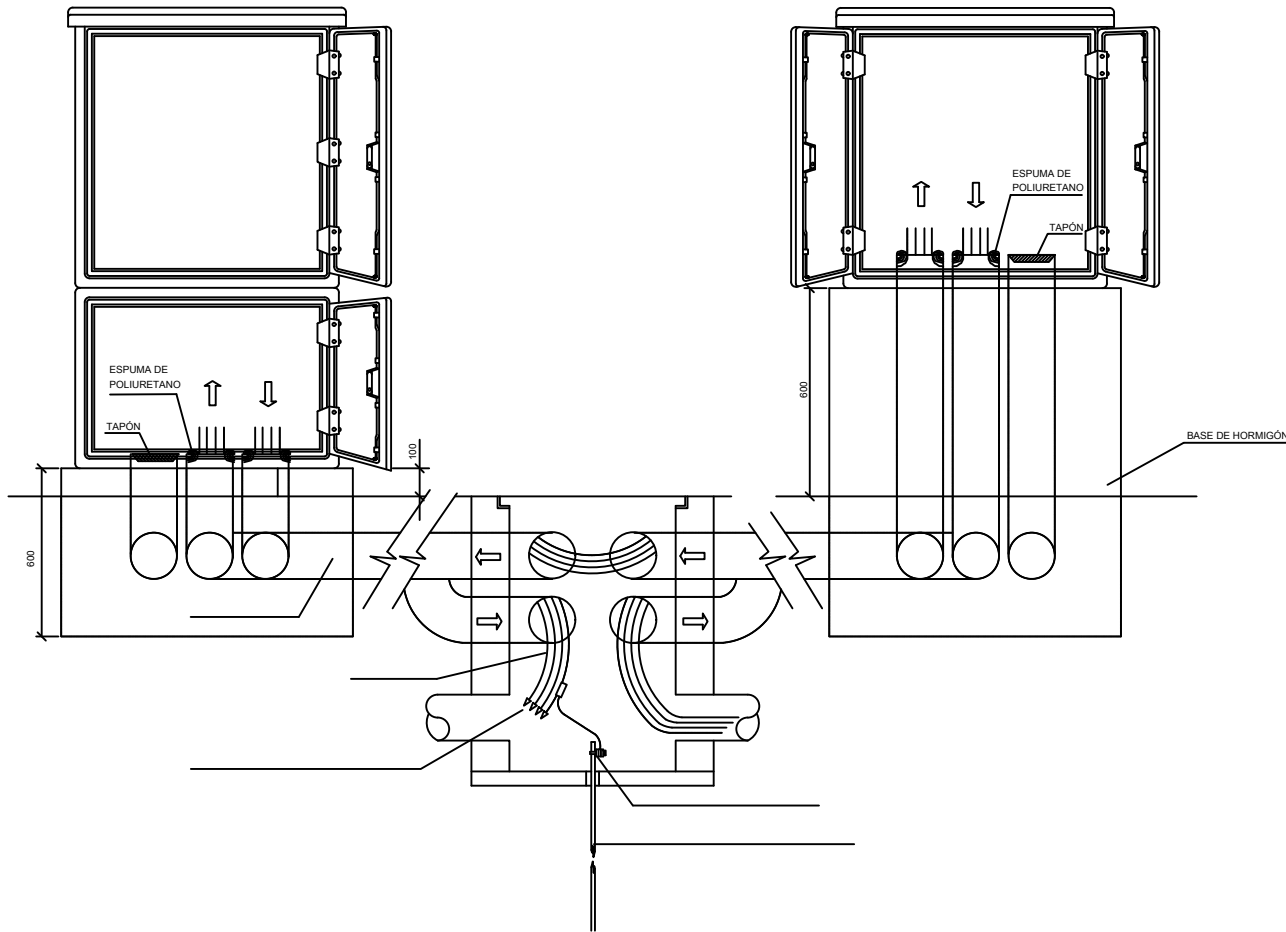


CONFECCION PUESTA A TIERRA DE NEUTRO

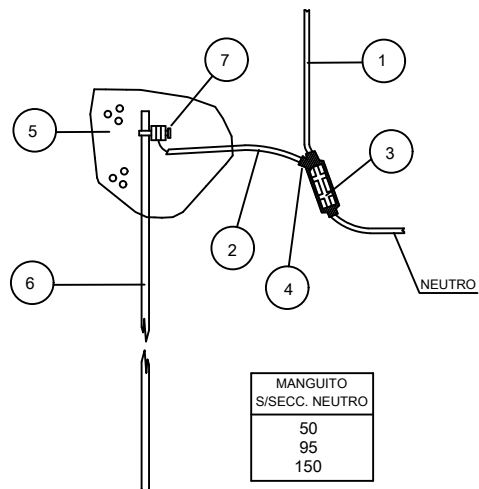

| NUMERO DE ELEMENTO DISEÑO | CANTIDAD | UNIDAD | DENOMINACION                         |
|---------------------------|----------|--------|--------------------------------------|
| 1                         | —        | M      | CABLE RV 0.6/1KV                     |
| 2                         | 2        | M      | CABLE 0.6/1KV-1x50Cu                 |
| 3                         | 1        | UD     | MANGUITO DERIVACION                  |
| 4                         | 1        | UD     | MANGUITO TERMORRET ABIERTO/DERIV.    |
| 5                         | 0.25     | UD     | CINTA ANTIHUMEDAD                    |
| 6                         | 1        | UD     | PICHA ACERO CORROSION/ODOTOMA TIERRA |
| 7                         | 1        | UD     | GRAPA CONEXION PICA/CABLE Cu 50      |


ARMARIOS DE MEDIDA

REF. HIMEL: PL-107\*57/AR-TRDIP (250A)  
REF. UNION FENOSA: AR-TRDIP-UF (250A)

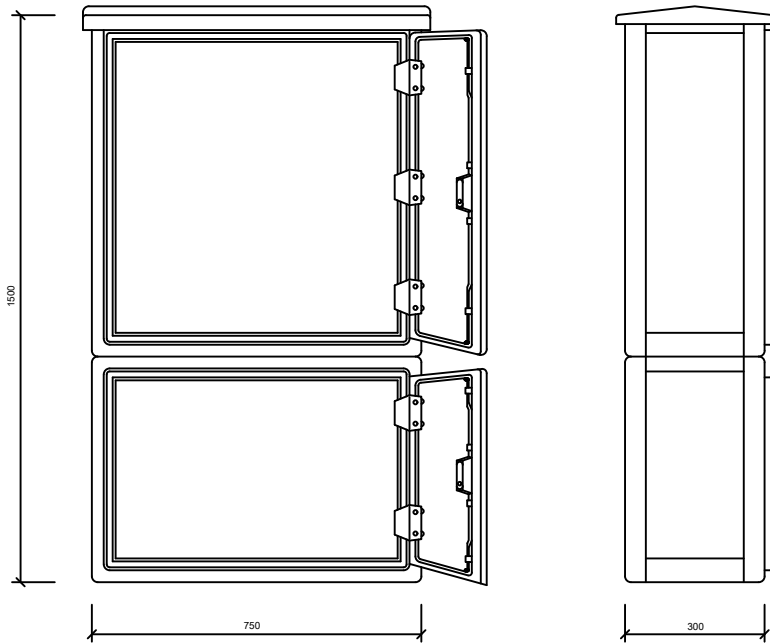


SIMPLE CONEXIÓN DE UNA ACOMETIDA TRIFÁSICA


EN ARQUETA DE PASO

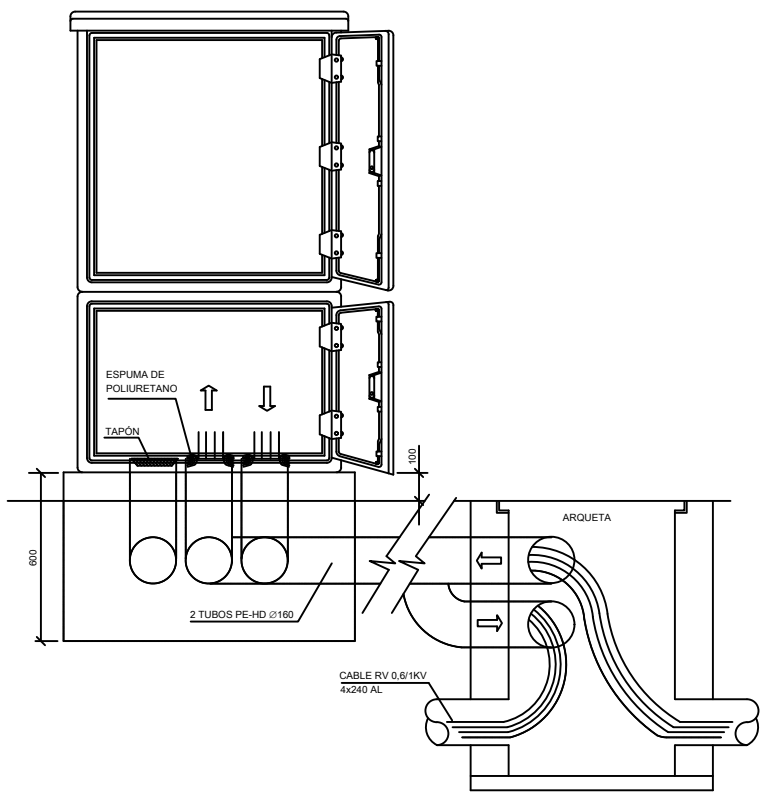


EN ARQUETA FIN DE LINEA CON PUESTA A TIERRA

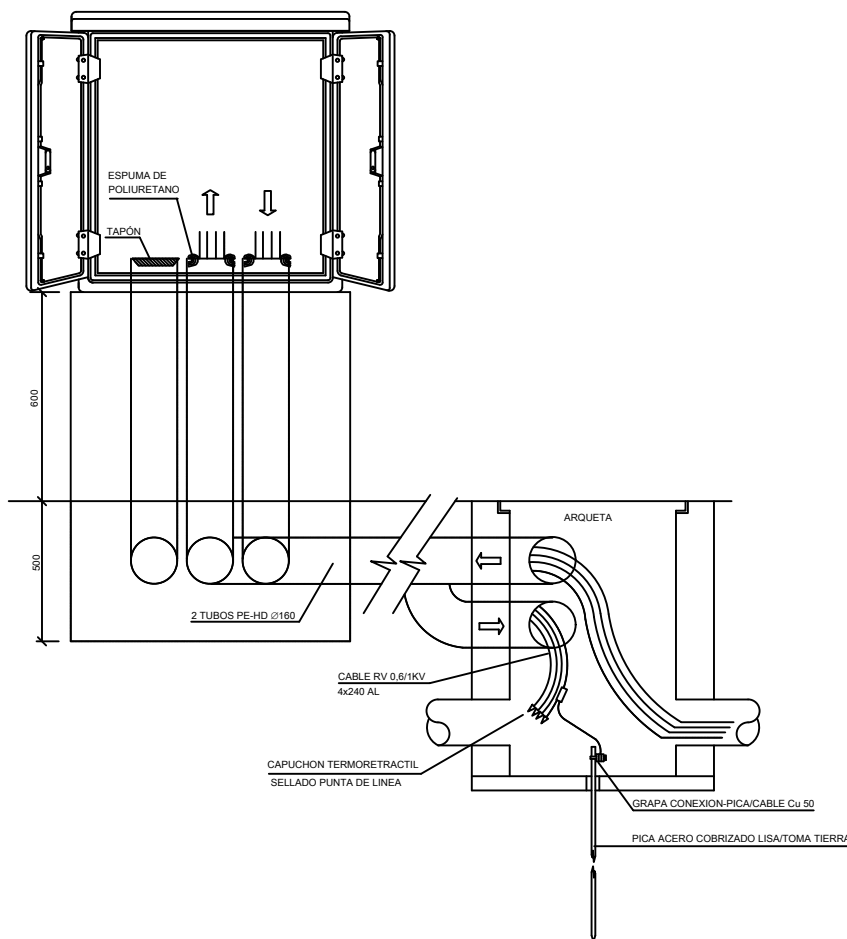


SECCION DE ARMARIO

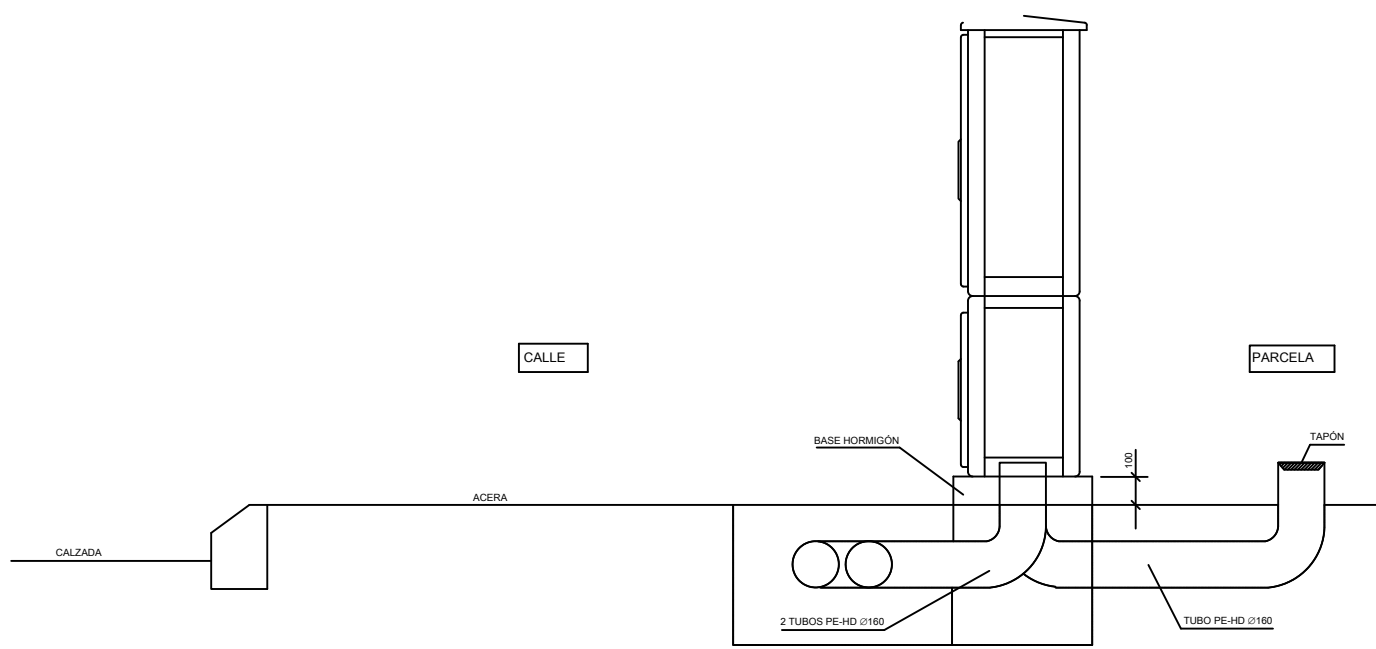

REF. HIMEL: PL-107T/2P/AR-TRDIP-UF (100A)  
REF. UNION FENOSA: AR-TRDIP-UF (100A)

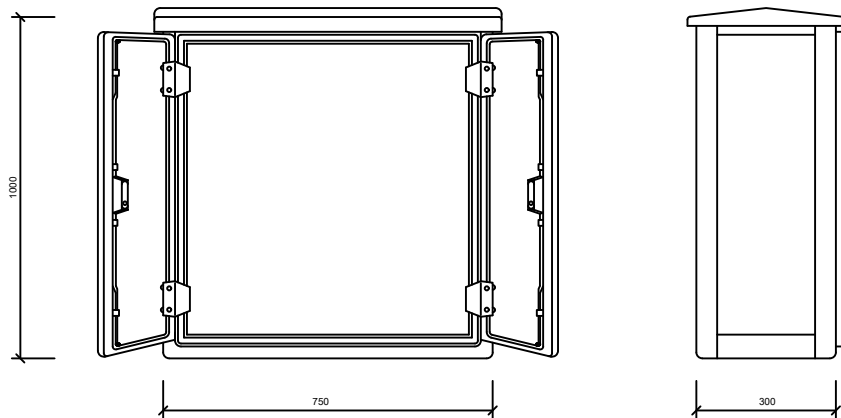


DERIVACION LÍNEA SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN

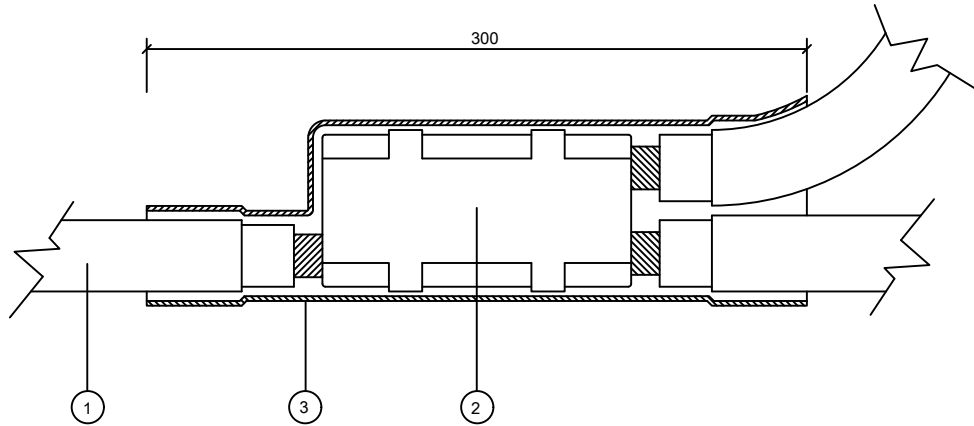


| COMPOSICIÓN DE LÍNEA |        | NUMERO DE ELEMENTO DISEÑO | CANTIDAD | UNIDAD | DENOMINACIÓN                      |
|----------------------|--------|---------------------------|----------|--------|-----------------------------------|
| FASES                | NEUTRO | 1                         | --       | M      | CABLE RV 0.6/1KV                  |
| 3x 50                | 1x 50  | 2                         | 1        | UD     | MANGUITO DERIVACIÓN               |
| 3x 95                | 1x 95  |                           |          |        |                                   |
| 3x150                | 1x150  | 3                         | 1        | UD     | MANGUITO TERMORRET ABIERTO/DERIV. |
| 3x240                | 1x240  |                           |          |        |                                   |

CONEXION DE LINEA SUBTERRANEA EN CUADRO DISTRIBUCION B.T.C.T.

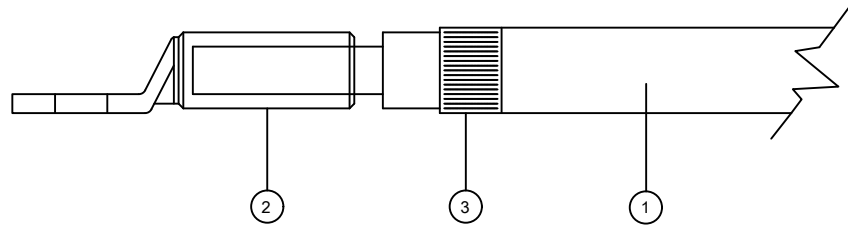


| COMPOSICIÓN DE LÍNEA |        | NUMERO DE ELEMENTO DISEÑO | CANTIDAD | UNIDAD | DENOMINACIÓN                        |
|----------------------|--------|---------------------------|----------|--------|-------------------------------------|
| FASES                | NEUTRO |                           |          |        |                                     |
| 3x 50                | 1x 50  | 1                         | --       | M      | CABLE RV 0,6/1KV                    |
| 3x 95                | 1x 95  | 2                         | 4        | UD     | TERMINAL BIMETALICO                 |
| 3x150                | 1x150  |                           |          |        |                                     |
| 3x240                | 1x240  | 3                         | 0.10     | UD     | CINTA ADHESIVA IDENTIFICACION FASES |

EMPALME LÍNEA SUBTERRANEA BAJA TENSIÓN

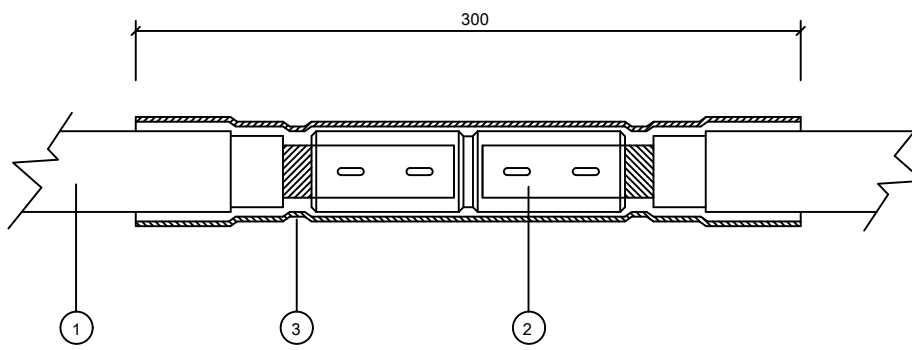

| COMPOSICIÓN DE LÍNEA |        | NUMERO DE ELEMENTO DISEÑO | CANTIDAD | UNIDAD | DENOMINACIÓN                      |
|----------------------|--------|---------------------------|----------|--------|-----------------------------------|
| FASES                | NEUTRO |                           |          |        |                                   |
| 3x 50                | 1x 50  | 1                         | —        | M      | CABLE RV 0.6/1KV                  |
| 3x 95                | 1x 95  | 2                         | 1        | UD     | MANGUITO UNION PARA EMPALME       |
| 3x150                | 1x150  | 3                         | 1        | UD     | MANGUITO TERMOKRET CERRADO/EMPAL. |
| 3x240                | 1x240  |                           |          |        |                                   |



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Entidad Estatal de Suelo  
Ministerio de Fomento

AUTOR DEL TRABAJO  
JEFE DE LA DIVISION DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS  
Javier González Ramiro  
ARQUITECTO

ESCALAS  
FECHA  
SEPTIEMBRE 2022

ANULA AL  
ANULADO POR

LOCALIDAD  
CIUDAD REAL  
CIUDAD REAL

PROYECTO  
PLANO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA FASE 1  
DE LA ACTUACIÓN INDUSTRIAL "ORETANIA" EN CIUDAD REAL  
RED DE BAJA TENSIÓN  
DETALLES DE ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN

PLANO Nº  
ELE.02.3  
HOJA  
1 DE 1